


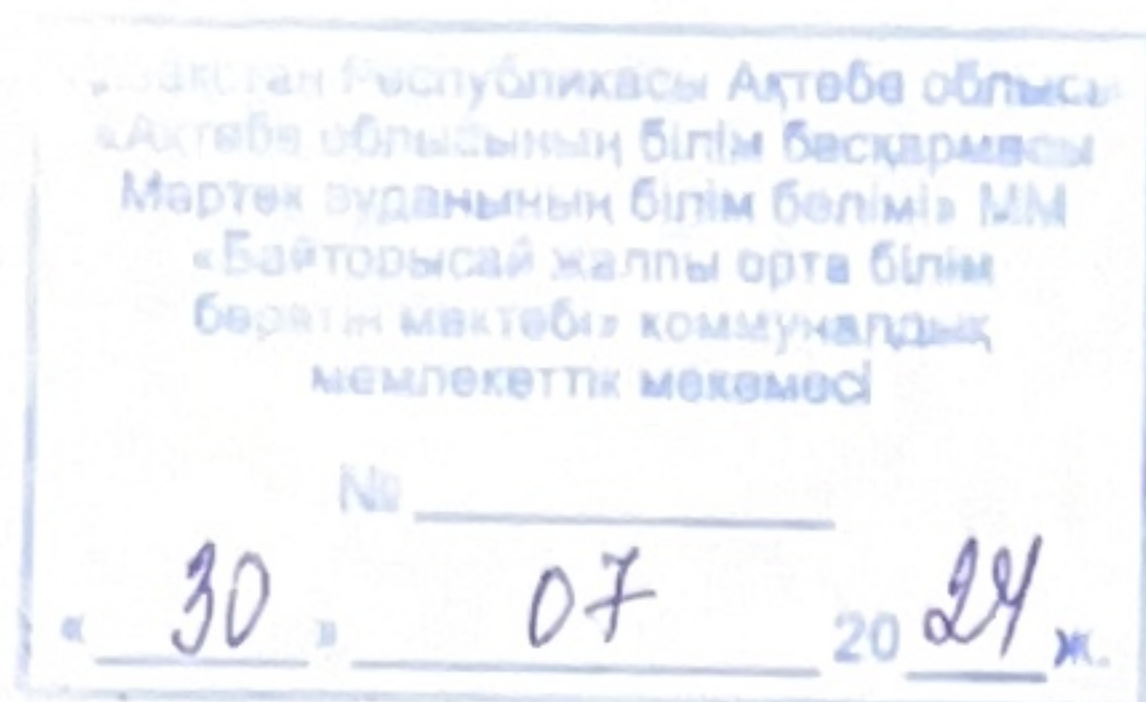

Начальнику отдела
по чрезвычайным ситуациям
Мартукского района
Департамента по чрезвычайным ситуациям
Актюбинской области
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
майору Коваленко Т.В.
От директора
Байторысайской ОСШ
Б.С.Мурзагалиевой

Письмо

На основании проверки «Отдела по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» №26 от 03.06.2024, в ходе которой были выявлены следующие нарушения, в связи с этим направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В кабинете учительской на окнах сняты рукоятки для открывания запоров (Правила пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по ЧС Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 28)	Устранено
2	В коридоре школы соединения жил проводов и кабелей выполнены методом скрутки (Правила пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по ЧС Республики Казахстан от 21.02.2022 года №50, пункт 80)	Устранено
3	Соединительные и распределительные коробки не обеспечиваются защитными крышками (Правила пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по ЧС Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 82)	Устранено
4	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики отсутствует документация (Правила пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по ЧС Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункты 1,2,3,4,5 пункта 70)	Устранено (имеется рабочий проект"
5	Не производится техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем и установок с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению (Правила пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по ЧС Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 74,75)	Устранено

Директор школы:

Мурзагалиева Б.С.